



Serviço Público Estadual
Processo nº E-12/003.328/2016
Data: 06/09/2016 fls.
Rubrica: ID 2146335-2

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA CARES Nº 08/2017

Assunto: FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA CEDAE NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL

Foi realizada vistoria técnica em Pinheiral para atendimento das sugestões 2 e 3, às fls. 48 do P.P.

Na ocasião de nossa visita, fomos recebidos pelo Superintendente Regional Engenheiro Sandro Arantes, bem como pelos Engenheiros Márcio Ávila e Flávio Gatto.

Trata-se de reclamação registrada pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, Sr. Jorge Ricardo Melhem Franco, através do Ofício SEMPLAG nº 033/2016, de 29 de agosto de 2016, sobre a ocorrência de uma crise de abastecimento de água no Município de Pinheiral.

A Companhia, através do Ofício CEDAE/DI nº 48/2016, de 07 de outubro de 2016, às fls. 24, descreve o Sistema de Abastecimento de Água do Município de Pinheiral, informando que as obras de ampliação permitiram um aumento da capacidade de tratamento, passando de 30 l/s para 120 l/s. Esclarece, ainda, que a Estação de Tratamento de Água já está trabalhando com a sua capacidade máxima de produção e que os problemas de abastecimento não mais ocorrem. E justifica que a reclamação do Sr. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica foi pontual, em razão de



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

02 paralisações de 24 horas, tendo sido necessárias até 72 horas para a normalização do abastecimento.

Já no Ofício CEDAE/DI nº 04/2017, de 16 de fevereiro de 2017, às fls. 60, encontra-se um descritivo detalhado de todas as melhorias, com material fotográfico, além de cópia do Contrato de Programa firmado com a Prefeitura de Pinheiral.

Durante a vistoria constatamos que as obras estavam concluídas e a Estação de Tratamento de Água trabalhando a plena carga. Não foram identificados problemas de abastecimento de água no Município de Pinheiral.



ENTRADA DA ETA



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



CALHA PARSHALL - MEDIÇÃO DE VAZÃO E PONTO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS




FLOCULADOR



Serviço Público Estadual
Processo nº E-12/003.328/2016
Data: 06/09/2016 fls.
Rubrica: ID 2146335-2

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

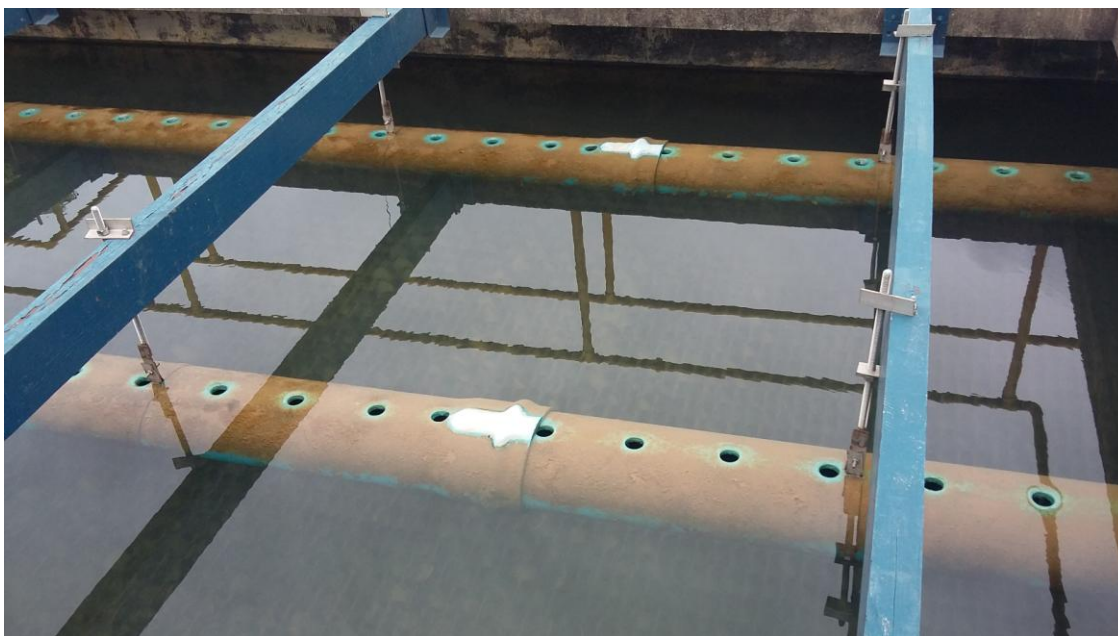

DECANTADOR ANTIGO REFORMADO



DECANTADORES NOVOS



Serviço Público Estadual
Processo nº E-12/003.328/2016
Data: 06/09/2016 fls.
Rubrica: ID 2146335-2

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



FILTRO NOVO



FILTRO ANTIGO REFORMADO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



GALERIA DE COMANDO DOS FILTROS




DOSADORES



Serviço Público Estadual
Processo nº E-12/003.328/2016
Data: 06/09/2016 fls.
Rubrica: ID 2146335-2

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

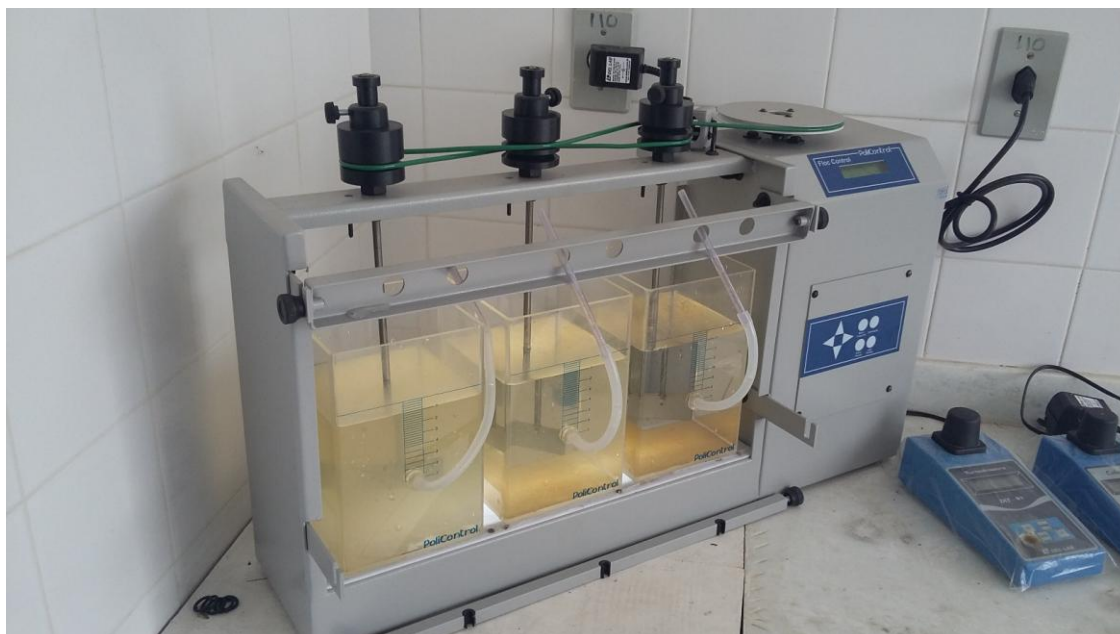

LABORATÓRIO



LABORATÓRIO



[Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA](http://www.agenersa.rj.gov.br)

Avenida Treze de Maio, 23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20031-902

Tel.: 21-2332-6473 – Fax: 21 2332-6468

www.agenersa.rj.gov.br - ouvidoria@agenersa.rj.gov.br



Serviço Público Estadual
Processo nº E-12/003.328/2016
Data: 06/09/2016 fls.
Rubrica: ID 2146335-2

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA - AO FUNDO



LEITOS DE "BAG'S" PARA DESÁGUE DE LODO DOS DECANTADORES



Serviço Público Estadual
Processo nº E-12/003.328/2016
Data: 06/09/2016 fls.
Rubrica: ID 2146335-2

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



LEITO DE "BAG'S" PARA DESÁGUE DE LODO DOS DECANTADORES



DETALHE DOS "BAG'S" PARA DESÁGUE DE LODO DOS DECANTADORES



Serviço Público Estadual
Processo nº E-12/003.328/2016
Data: 06/09/2016 fls.
Rubrica: ID 2146335-2

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



DETALHE DO "BAG" PARA DESÁGUE DE LODO DOS DECANTADORES

Em 23/03/2017

John Charles Henney
Engenheiro
Id. Funcional nº: 2146335-2