



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA CARES Nº 21/2017

ASSUNTO: Reclamação Registrada na Ouvidoria da AGENERSA.

Em 20/04/2016, às fls. 07, deste Processo, a Ouvidoria da AGENERSA recebeu e-mail do Sr. Rubens de Souza Junior, tendo como assunto "Ausência de Rede Esgoto Sanitário para a CEDAE cobrar a Tarifa de Esgoto." na Rua Soldado Elias dos Santos no bairro do Irajá.

O usuário, Sr. Rubens de Souza Junior, informou no email que o efluente sanitário gerado em sua residência é lançado em uma Galeria de Águas Pluviais e solicita a AGENERSA informação se a cobrança da tarifa de esgoto na sua conta é legal, uma vez que não há uma rede de esgoto assentada Rua Soldado Elias dos Santos.



Rua Soldado Elias dos Santos(fig 01)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Em 02-05-2016, às fls. 06, a Ouvidoria da CEDAE respondeu informando que vistoria realizada por técnicos da CEDAE, no dia 12/06/2016, .o coletor na testada do imóvel do tipo GAP, que reuniu todos os efluentes sanitários e águas pluviais, tem como destino a Estação de Tratamento da Penha e após tratamento é lançado de forma adequada ao meio ambiente. A CEDAE informou ainda, ser legítima a cobrança da tarifa de esgoto.



Coletor - Galeria de Águas Pluviais (fig 02)




Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Em vistoria realizada em conjunto com técnicos da CEDAE em 12/04/2017, verificamos, que parte dos efluentes sanitários das residências, 10 unidades, e águas pluviais da Rua Soldado Elias dos Santos são encaminhados para uma rede mista e em seguida para o coletor, tipo GAP, na testada do imóvel do Sr. Rubens de Souza Junior.



Rede Mista da Rua Soldado Elias dos Santos (fig 03)

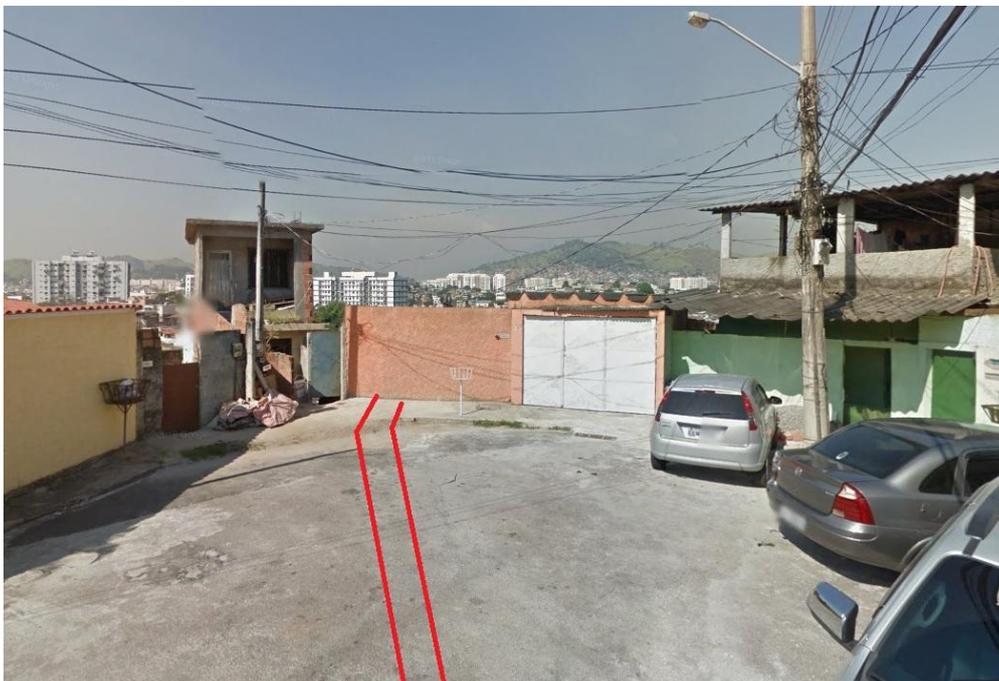

Rede Mista da Rua Soldado Elias dos Santos (fig 04)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Coletor Sistema Misto (fig 05)

Solicitamos aos técnicos da CEDAE que aplicasse corante no coletor que liga a Rua Soldado Elias dos Santos com o PV da Rua Capitão Aliatar Martins.



Aplicação de corante na Galeria (fig 06)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Após alguns minutos depois da aplicação do corante foi constatado que os efluentes da GAP não estavam sendo encaminhados para a Rede de Esgoto da Rua Capitão Aliatar Martins e sim para a Rede de Águas Pluviais contrariando assim todas as informações prestada pela ouvidoria (fls06).



PV - Rua Capitão Aliatar Martins (fig 07)



PV sem esgoto - Rua Capitão Aliatar Martins (fig 08)




Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

No momento da vistoria os técnicos da CEDAE informaram que os efluentes sanitários da Rua Soldado Elias dos Santos serão encaminhada para rede de esgoto assim que concluírem as obras de captação de tempo de seco no coletor tipo GAP.

No final do mês de Julho/2017 retornamos, em conjunto com a CEDAE, ao local para verificarmos a conclusão das obras de captação de tempo seco.

No momento da vistoria foi observado que o esgoto estavam sendo encaminhado para a rede de esgoto da Rua Capitão Aliatar Martins tendo como destino a Estação de Tratamento da Penha.

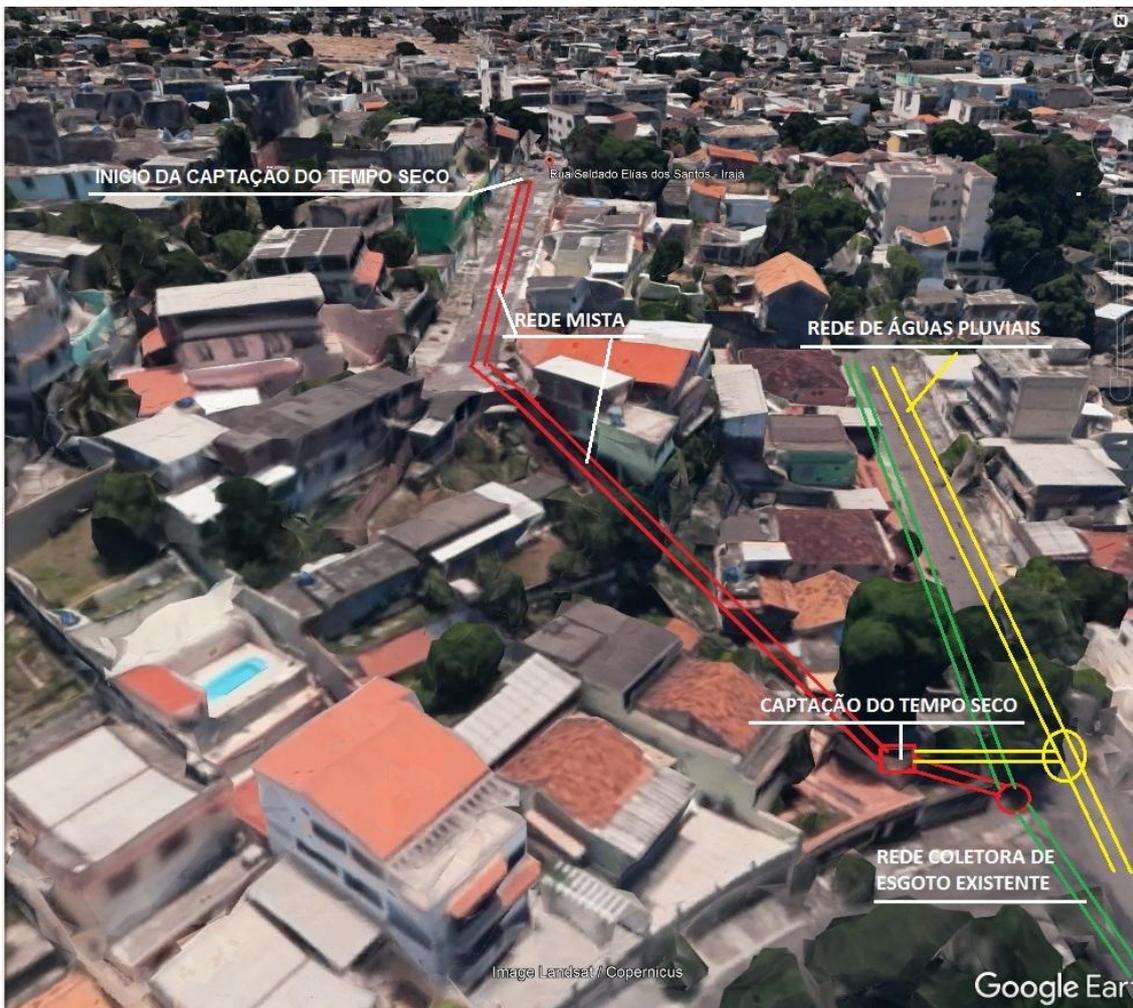

Esquema - Captação de Tempo Seco (fig 09)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



PV da Rua Capitão Aliatar Mart (fig 10)

Os Esquemas apresentados nas figuras 03, 04 e 09 são ilustrativas baseadas nas narrações dos técnicos da CEDAE durante as vistorias realizadas.

Por fim, solicito que a CEDAE remeta o "As Built" da Captação do Tempo Seco, Memorial Justificativo e o Memorial Descritivo da Rua Soldado Elias dos Santos

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2017

Carlos Augusto Pessôa
Engenheiro
ID 2146305-0